



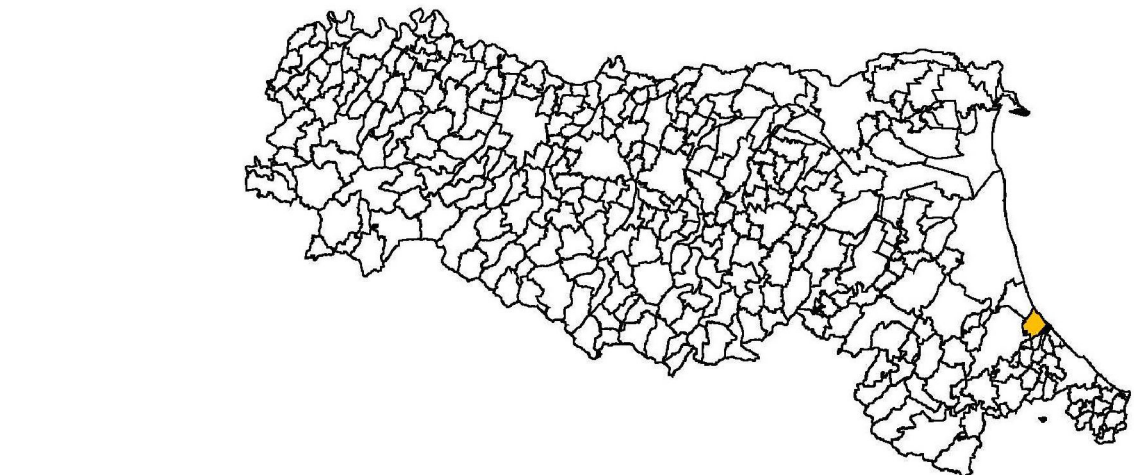

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Soggetto incaricato: Dott. Geol. Aldo Antoniazzi Collaboratori: Dott. Geol. Alberto Domenico Antoniazzi Dott. Geol. Marco Baldi Dott. Geol. Stefano Castagnetti Dott. Geol. Maurizio Monesi Dott. Geol. Francesco Stragapeda Dott. Geol. Giovanni Lorenzini Dott. Luca Castellucci	Ottobre 2023

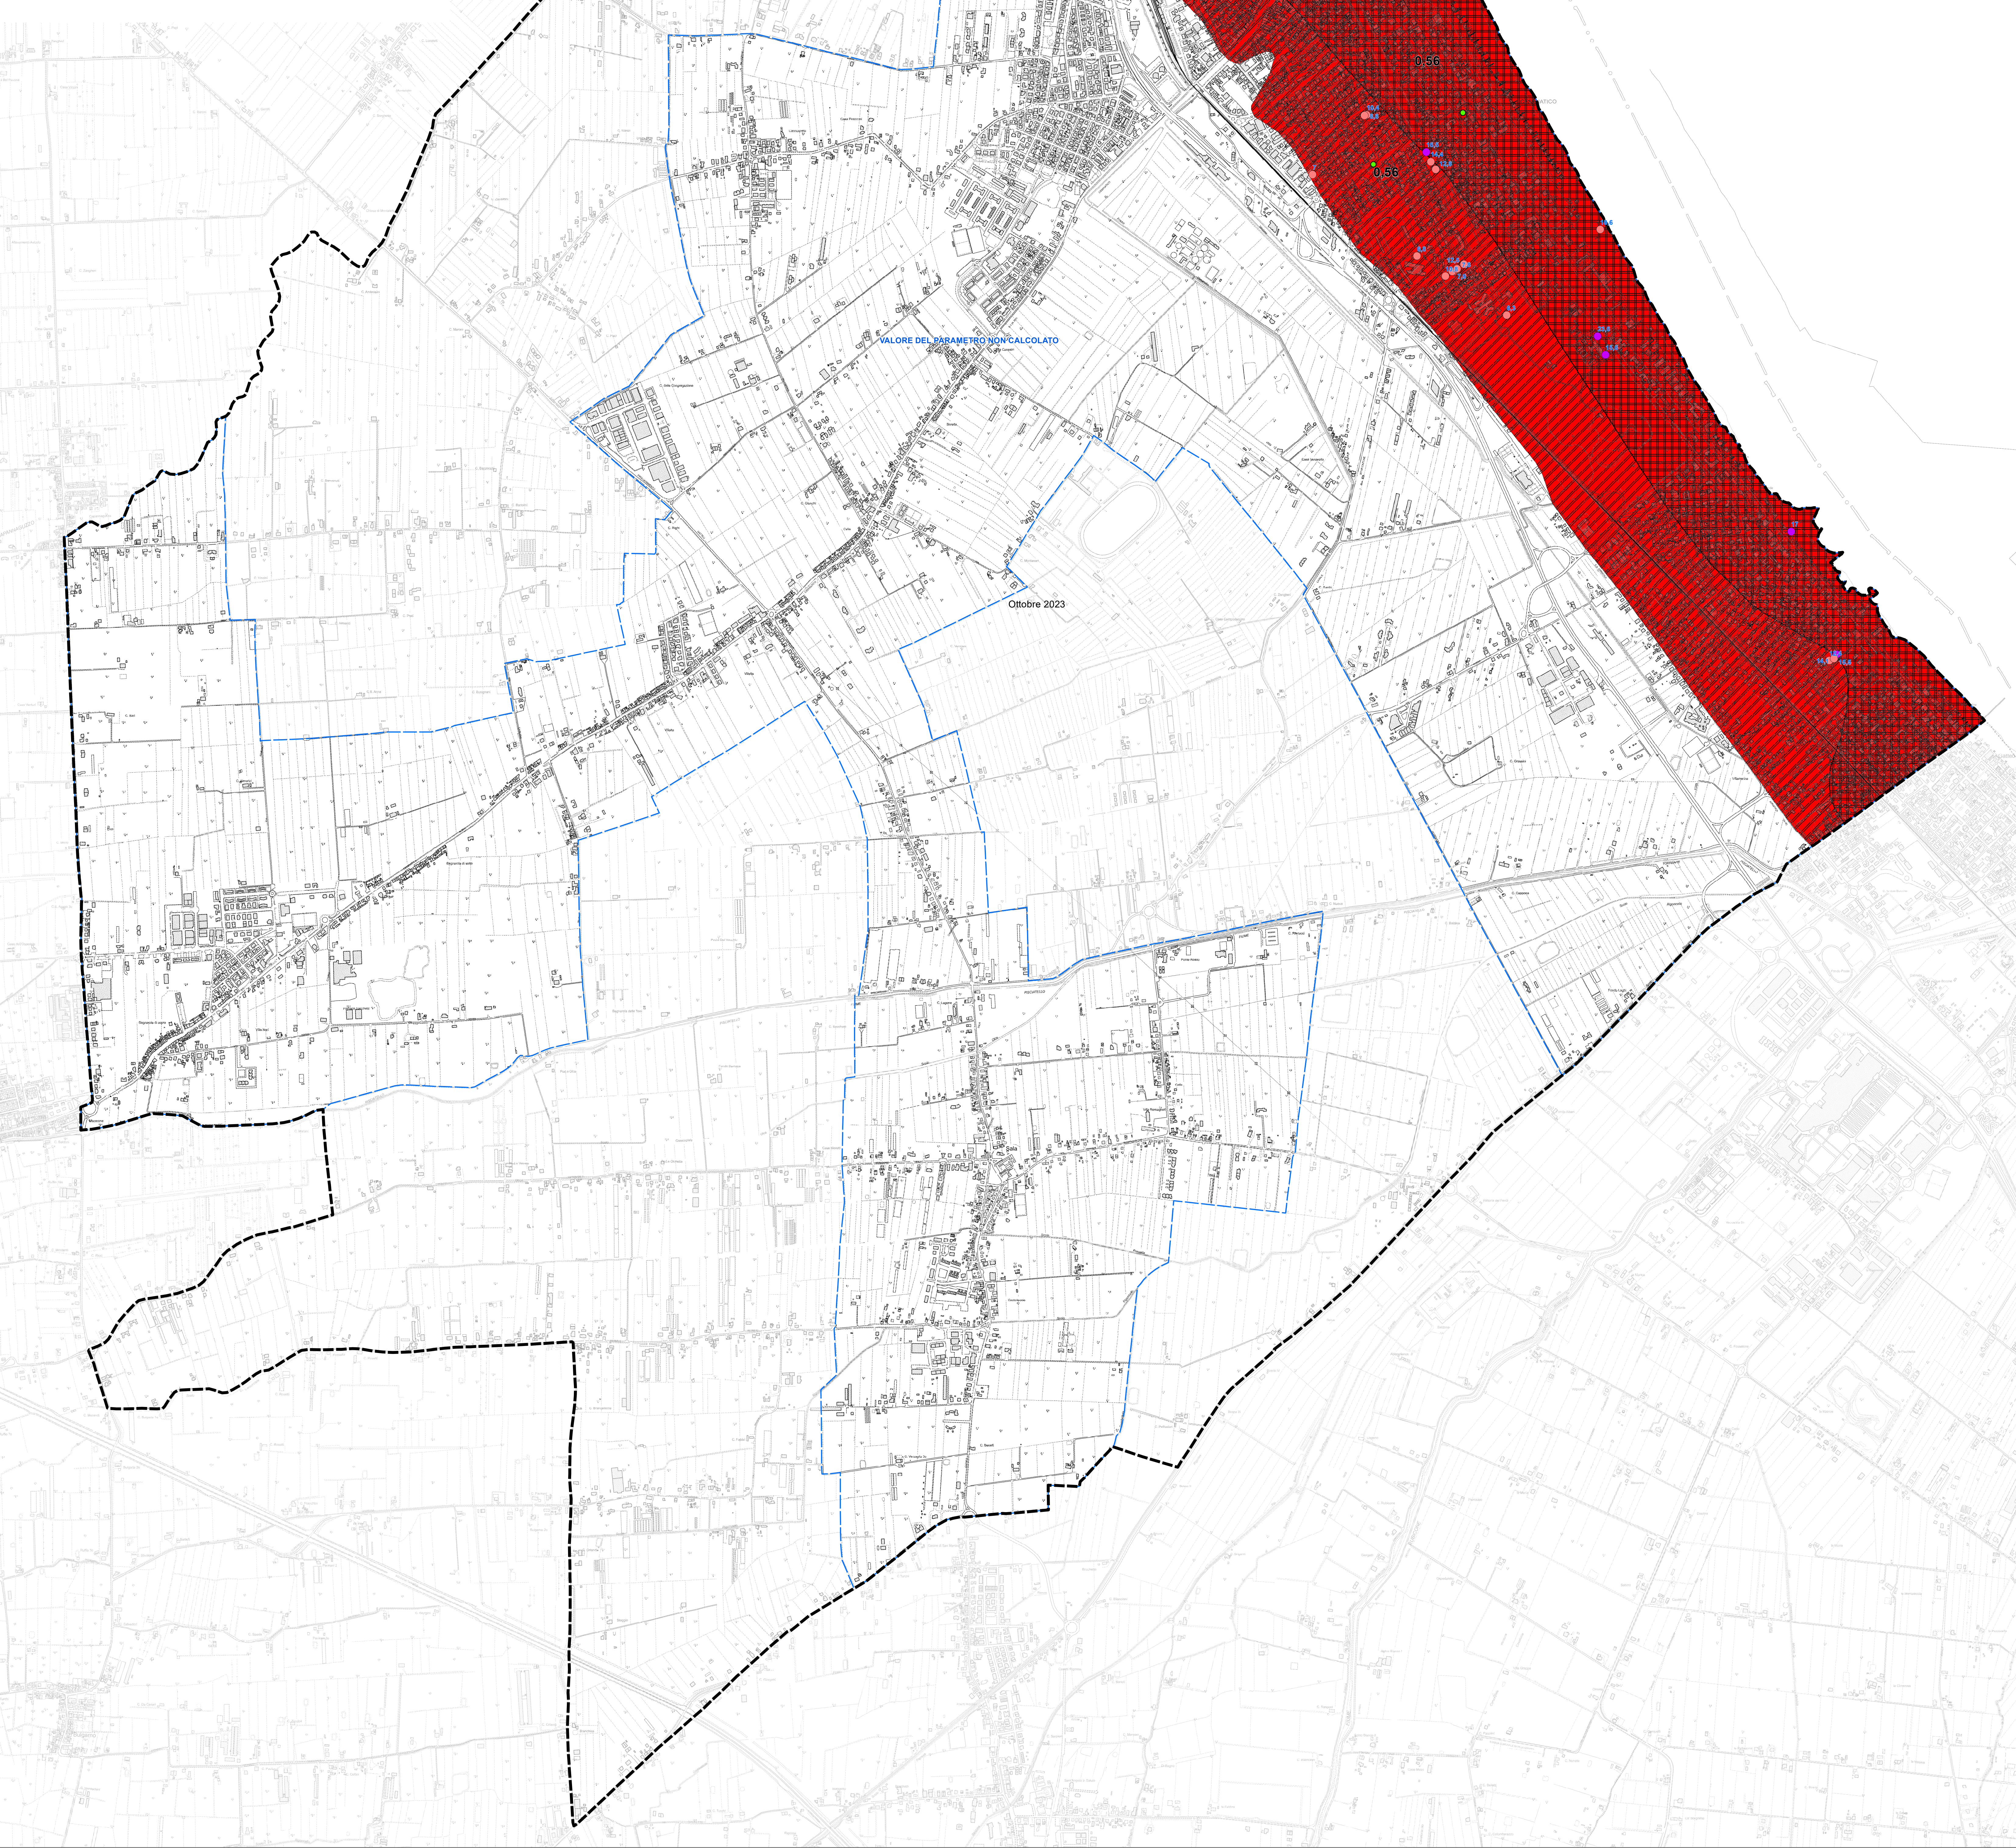

Legenda

Zone suscettibili di instabilità (Livello 3)

- ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
 $0.36g \leq H0408 \leq 0.65g$
 $2 < IL \leq 5$
- ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
 $0.36g \leq H0408 \leq 0.65g$
 $5 < IL \leq 15$
- ZRLQ - Zona di Rischio per Liquefazione
 $0.36g \leq H0408 \leq 0.65g$
 $IL > 15$

Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL

- $2 < IL \leq 5$
- $5 < IL \leq 15$
- $IL > 15$

Aree oggetto di microzonazione sismica

Confine comunale

0 250 500 1.000 Metri